

小场所常见安全隐患排查

陈磊

2026年1月26日

燃气及液体燃料

可燃气体报警器相关内容



1. 当检测比空气轻的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于 8m ，安装高度应距顶棚 0.3m 以内，且不得设在燃具上方。
2. 当检测比空气重的燃气时，检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于 4m ，安装高度应距地面 0.3m 以内。

燃气软管是否使用正确？





1. 燃具连接软管未使用金属包覆软管或不锈钢波纹软管；
2. 有接头或三通，或长度超过 2 米；
3. 穿越墙体、楼板、顶棚、门窗；
4. 存在龟裂、老化等现象。

天然气管道



天然气管道锈蚀或搭挂重物，无介质名称及流向标识。

燃气灶具

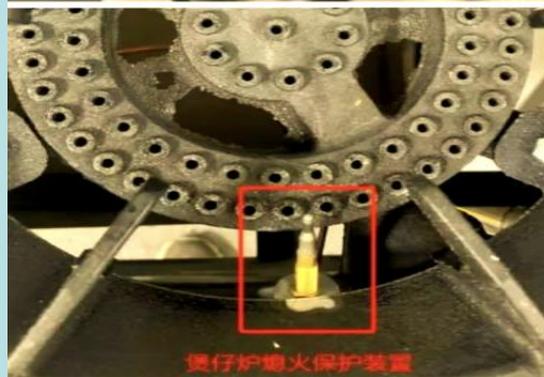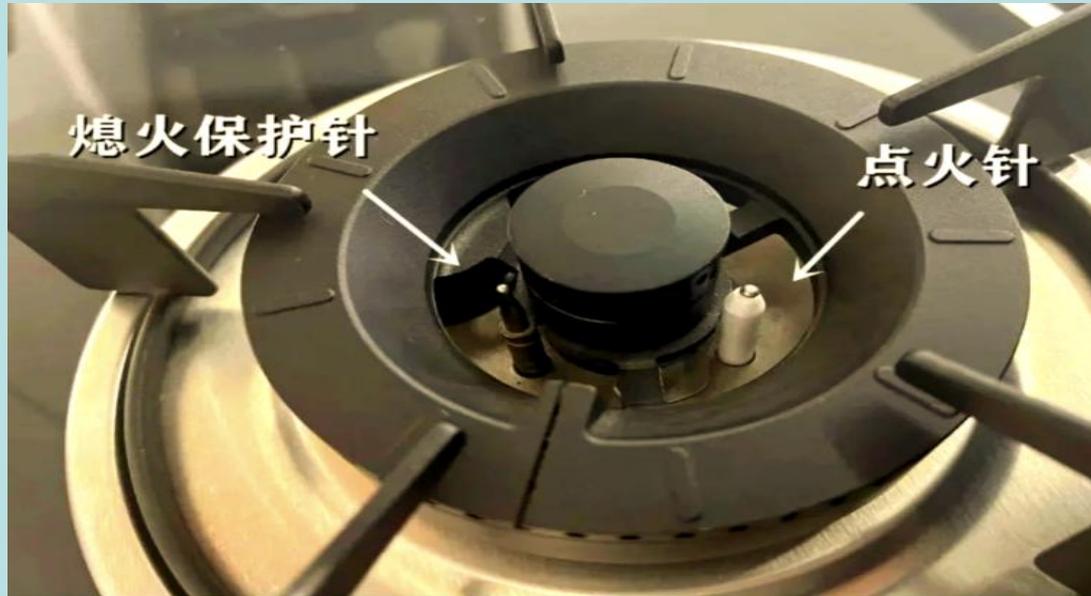

燃气热水器和采暖炉



燃气热水器和采暖炉未设置专用烟道，使用直排式燃气热水器。

燃气热水器和采暖炉



液化石油气使用



公共用餐区域、大中型商店建筑内的厨房不应设置液化天然气气瓶、压缩天然气气瓶及液化石油气气瓶。

液化石油气使用



地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于 60°C 的液体、液化石油气及其他相对密度不小于 0.75 的可燃气体，不应敷设输送上述可燃液体或可燃气体的管道。高层建筑内的场所禁止使用瓶装液化石油气。

液化石油气使用



同一房间内同时使用液化石油气和其他明火。

液化石油气使用



使用超过设计使用年限的气瓶（设计使用年限为 8 年，到期后允许在
进行安全评定后延长使用期，最长使用年限为 12 年）、超期未检气
瓶（检验周期为 4 年）、非供气企业自有气瓶。

液化石油气使用



液化石油气瓶使用可调节式调压器。私自拆开修理角阀和调压阀。

液化石油气使用




对液化石油气瓶用明火试漏、加热或倒置使用。

液化石油气使用



液化石油气瓶与燃气用具的水平距离小于半米。

液化石油气使用

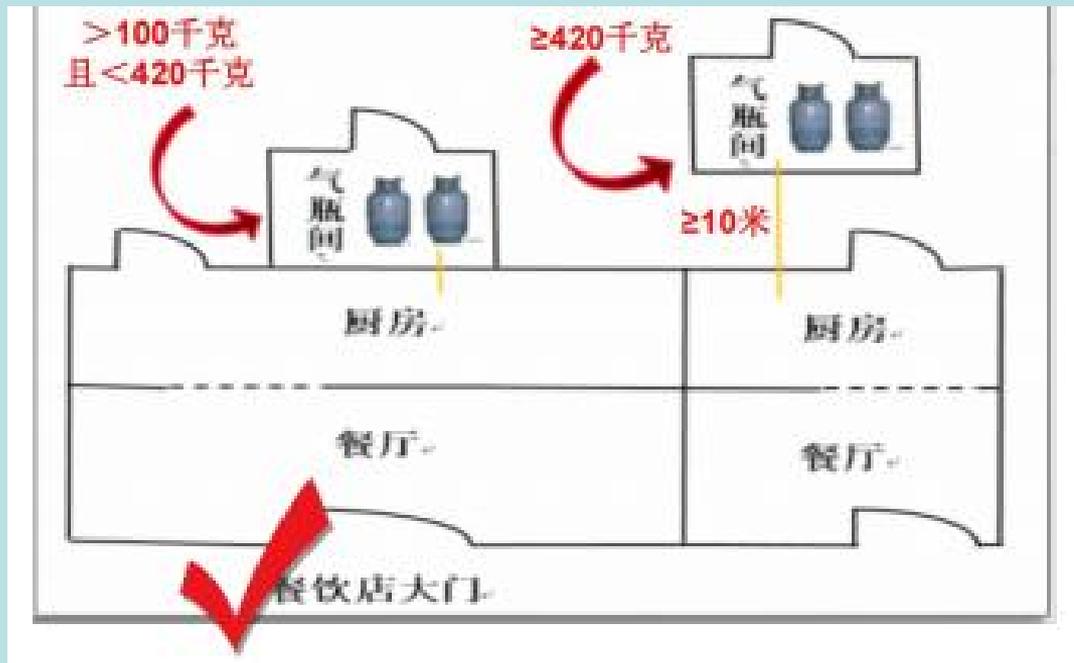

存放液化石油气瓶总重量超过 100 公斤或使用YSP/118型（通常说的50kg气瓶），应设置专用气瓶间。

存瓶总重量超过 420kg时，气瓶间未设置在与其他民用建筑间距不小于 10m 的独立单层建筑。

液化石油气使用



液化石油气气瓶间设置在通风不良场所，或有暖气沟、地漏。

重大事故隐患判定点


燃气经营者在对燃气用户进行安全检查时，发现有下列情形之一，不按规定采取书面告知用户整改等措施的，判定为重大隐患：

- （一）燃气相对密度大于等于 0.75 的燃气管道、调压装置和燃具等设置在地下室、半地下室、地下箱体及其他密闭地下空间内；
- （二）燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内；
- （三）燃气管道及附件、燃具设置在卧室、旅馆建筑客房等人员居住和休息的房间内；
- （四）使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具、连接管。


电气




电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受高温作业影响的部位，不应直接敷设在可燃物上；
室内明敷的电气线路，在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体敷
设的电气线路，应具有相应的防火性能或防火保护措施。

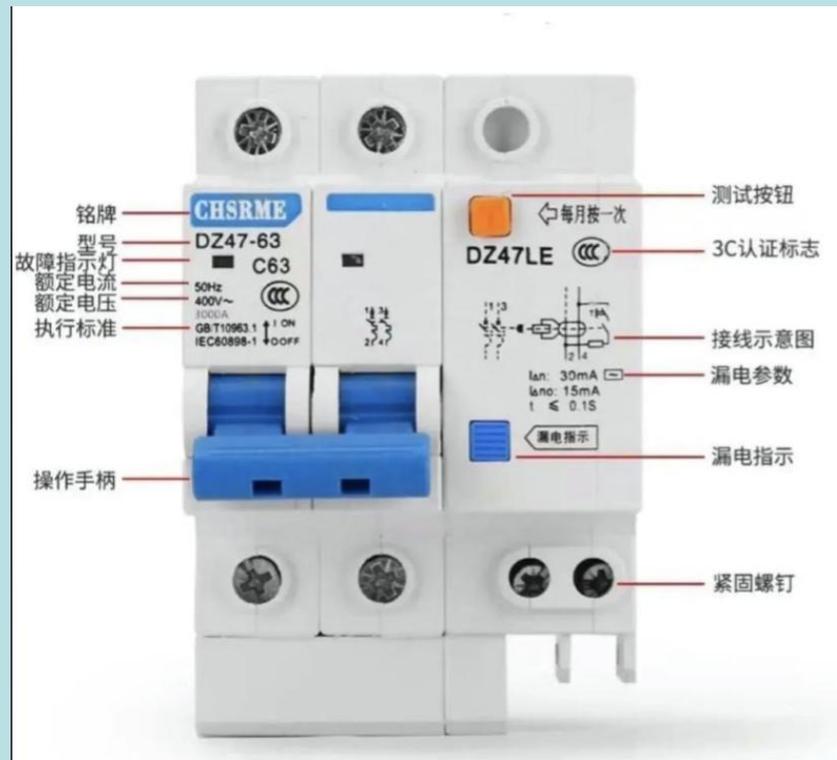


随意私拉乱接电气线路；未规范设置漏电保护器。

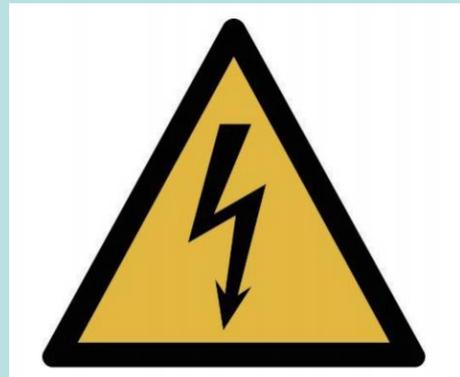

配电柜周围未留有足够的安全通道和工作空间；
堆放易燃、易爆和腐蚀性物品；未设置警示标志。

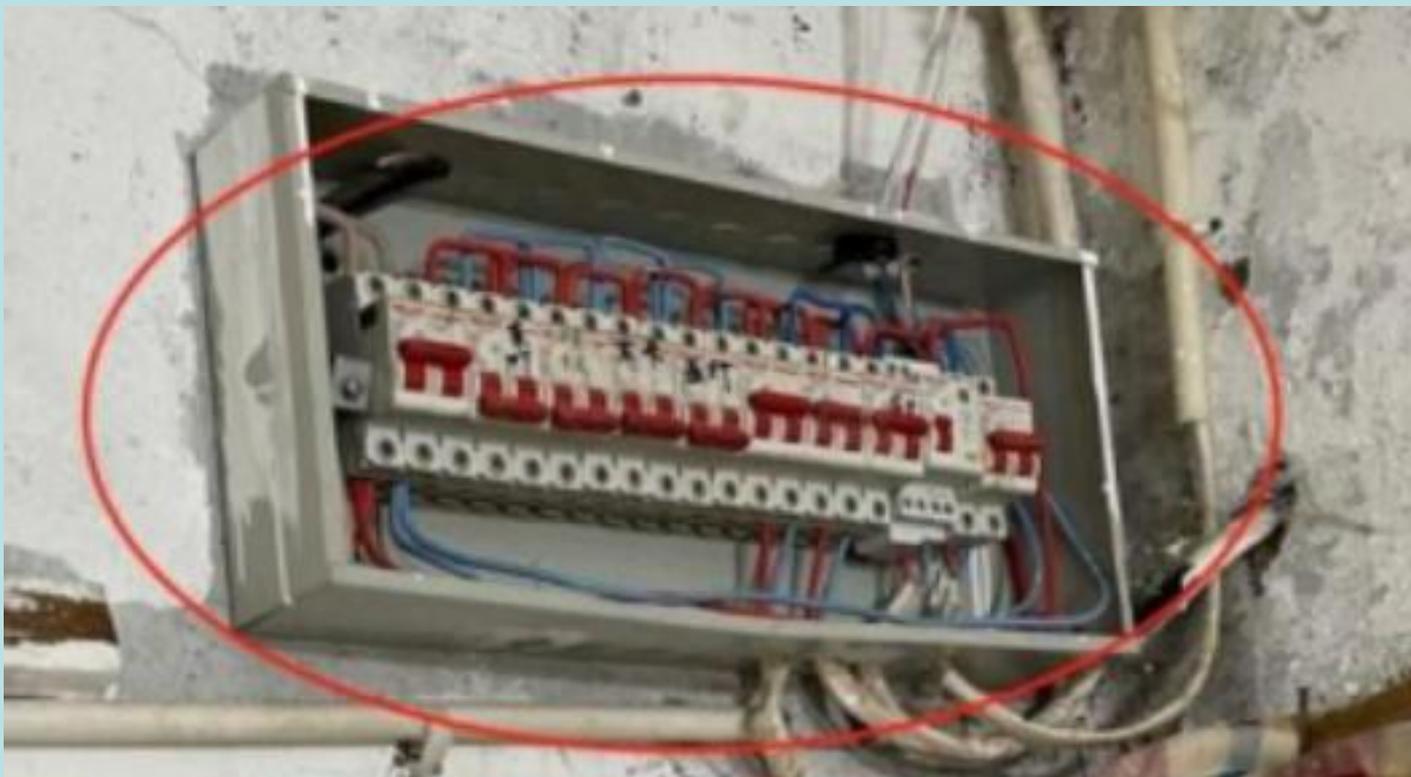

配电箱（柜）门损坏，空开应有标识。

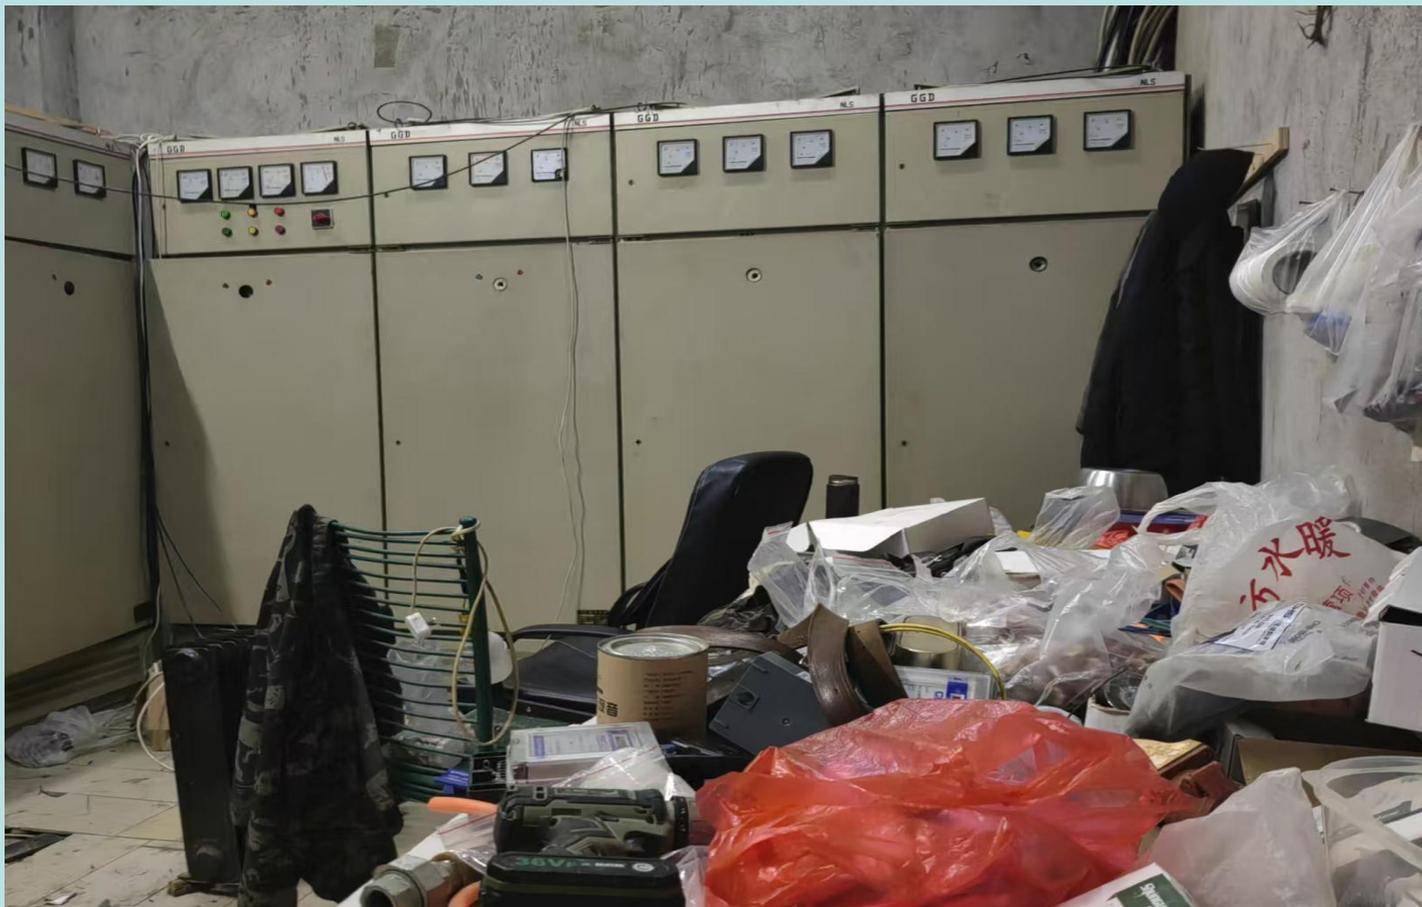

配电室杂物多。



配电室门口无挡鼠板，窗未设置防止小动物进入的装置。

有限空间



应对有限空间作业场所进行辨识并设置明显的安全警示标志。地下有限空间（暗沟、地坑、废井、地窖、沼气池、化粪池、污水处理池等），地上有限空间（酒糟池、发酵池、腌制池、纸浆池等），密闭设备（贮（槽）罐、车载槽罐、炉膛等）。

《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）2026年5月1日实施。



应严格规范有限空间作业安全管理，未做到“先通风、再检测、后作业”，
落实现场监护人员责任。
配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并督促其正确使用。

特种设备

(含压力容器、升降设备)



电梯未办理使用登记，或不在检验有效期内。

长春邦尼机电设备有限公司

曳引与强制驱动电梯维保记录单

维保类别: 日常维护保养 维保日期: 2012.1.9

维保地点: 滨江明珠 维保内容: 左梯 维保编号: 1001 维保人员: 张和刚

维保项目(内容)	基本要求	记录	类别	序号	维保项目(内容)	基本要求
1. 机房、井道和轿厢	清洁、无杂物、无油污	✓	目视	001	井道、轿厢内无杂物、油污	井道、轿厢内无杂物、油污
2. 曳引系统	曳引轮、钢丝绳、限速器、安全钳、缓冲器、对重系统、轿厢系统	✓	目视	002	曳引轮、钢丝绳、限速器、安全钳、缓冲器、对重系统、轿厢系统	曳引轮、钢丝绳、限速器、安全钳、缓冲器、对重系统、轿厢系统
3. 轿厢系统	轿厢、轿厢门、轿厢照明、轿厢报警装置	✓	目视	003	轿厢、轿厢门、轿厢照明、轿厢报警装置	轿厢、轿厢门、轿厢照明、轿厢报警装置
4. 电气系统	电气控制柜、电气线路、电气元件	✓	目视	004	电气控制柜、电气线路、电气元件	电气控制柜、电气线路、电气元件
5. 安全系统	安全钳、限速器、缓冲器、对重系统、轿厢系统	✓	目视	005	安全钳、限速器、缓冲器、对重系统、轿厢系统	安全钳、限速器、缓冲器、对重系统、轿厢系统
6. 其他	其他	✓	目视	006	其他	其他

张和刚

电梯无定期维护保养记录。



电梯轿厢内设置的紧急报警装置无法联系。

特种设备使用标志

锅炉

有机热载体液相炉

设备种类： 设备类别(品种)：_____

使用单位：_____

单位内编号：_____ 设备代码：1820370116204

登记机关：上海市金山区市场监督管理局

检验机构：上海市金山区特种设备监督检验所

登记证编号：锅沪  下次检验日期：2021年10月



使用单位应当严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》，建立安全管理制度，制定操作规程，在检验有效期内安全使用特种设备。



特种设备使用登记证

使用登记证编号 编号：容17浙B0****(19)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称：浙江省XX有限公司 使用单位名称

设备使用地点：浙江省XX市XX路XXX号

设备种类：锅炉 设备类别：承压蒸汽锅炉

设备品种：工业锅炉 单位内编号：/

设备代码：21703703920****41 产品编号：2018**** 唯一编号



登记机关：

发证日期：2019年11月15日



按照安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

AI 去水印

AI 画质修复

设备识别码 173866

属于特种设备的锅炉设备未按要求办理使用登记，或未在检验有效期内。

中华人民共和国
特种 人种 设 备

安全管理和作业人员证

考试合格作业项目（取证）

项目代号	有效期	发证机关(章)
		批准日期
01	自 2021 年 02 月 至 2025 年 01 月	黑龙江省市场监督管理局 2021年3月31日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

考试合格作业项目（取证）

项目代号	有效期	发证机关(章)
		批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

属于特种设备锅炉的司炉工应持有有效证件。

重大事故隐患判定点

特种设备：

- 未按规定进行监督检查或监督检查不合格。
- 乘客与载货电梯门锁安全回路被短接。
- 自动扶梯、自动人行道紧急停止开关缺失或失效。
- 自动扶梯、自动人行道扶手带外缘与任何障碍物之间距离小于400mm时，未按要求装设防护挡板。

消防

灭火器




消火栓




油烟机及烟道



检查室外广告牌、外装饰是否采用易燃可燃材料制作，室内的装修是否采用了大量可燃易燃材料，如顶面、地面、墙面及室内隔断。

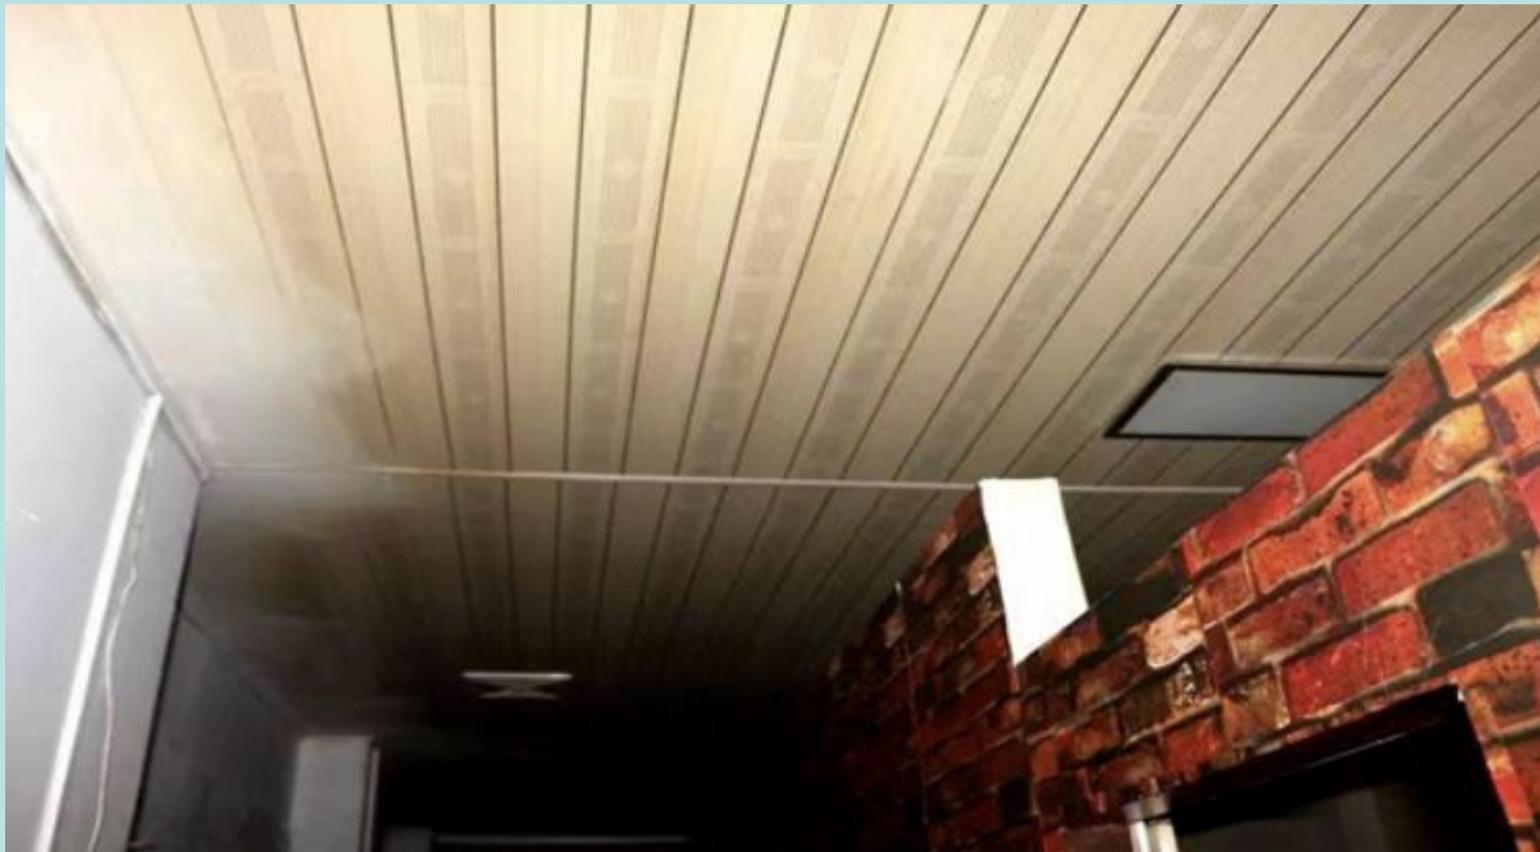

疏散门是否向疏散方向开启，是否为平开门或在火灾时具有平开功能的门。

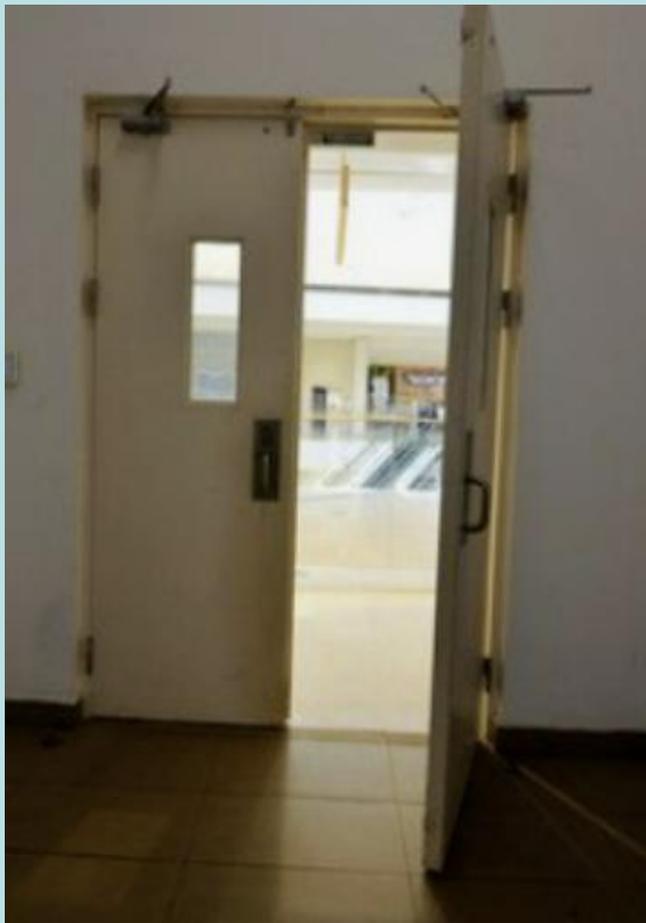

检查消防车通道是否被占用、堵塞或封闭。



消防控制室人员持证

		职业资格 Occupational qualification	消防设施操作员
姓名 Name	性别 Sex	职业方向 Area of Specialization	消防设施监控操作
出生日期 Date of Birth	1981 年 05 月 09 日 Year Month Day	理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	74.0
证书编号 Certificate No.	24360030004091392	技能考核成绩 Result of Skill Test	75.0
身份证号 ID No.	230621198105090202	职业技能鉴定(指导)中心 Seal of Occupational Skill Training Agency	2024 年 09 月 02 日 Month Day
消防职业技能 鉴定专用章 发证机关(印) Issued by		职业技能鉴定(指导)中心 Seal of Occupational Skill Training Agency	
		NO58405731	

电动自行车



禁止在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者充电。

吉林省人民政府关于公布 焊接与热切割动火作业六条禁令的通告

吉政规〔2025〕1号

为进一步加强全省范围内焊接与热切割动火作业（以下简称动火作业）安全管理，切实保障人民群众生命财产安全，根据国家相关法律法规并结合吉林省实际，现就有关事项通告如下：

- 一、严禁不具备操作资格人员动火作业。
- 二、严禁用工单位或个人指派不具备操作资格人员动火作业。
- 三、严禁在裸露的可燃物附近、具有火灾爆炸危险等场所违反消防安全操作规程动火作业。
- 四、严禁商店、公共娱乐场所在营业期间动火作业。
- 五、严禁危险化学品、地下矿山、金属冶炼和建筑施工等生产经营单位在未履行单位分管安全负责人审批、未安排专门人员现场安全管理的情况下动火作业。
- 六、严禁已投入使用的建筑面积**1000**平方米以上（含本数）或活动、使用人数**10**人以上（含本数）的人员密集场所未经现场看护动火作业。动火单位或相关人员应提前使用“吉焊码”微信小程序告知属地应急管理部门协调人员现场看护指导。

违者根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等法律法规，对责任单位和负有责任的人员依法追究刑事责任。

本通告所称公共娱乐场所，是指礼堂、影剧院、舞厅、卡拉OK厅、夜总会、茶座、酒吧、咖啡厅，密室逃脱、剧本娱乐经营场所，室内冰雪场所、游艺游乐场、保龄球馆、台球厅、旱冰场、桑拿等场所和互联网上网服务营业场所等。

本通告所称人员密集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、车站候车室、机场航站楼，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，图书馆阅览室，展览馆、博物馆，校外培训机构、托管班，医养机构、月子护理中心、体检中心、康复中心，婚纱影楼，足疗店，民宿，劳动密集型企业的车间和集体宿舍，旅游、宗教活动和公共娱乐场所等。

本通告所称操作资格，是指从事焊接与热切割的动火作业人员必须取得的焊接与热切割或建筑焊工特种作业操作资格证书，以及从事特种设备相关焊接作业人员必须取得的特种设备作业人员证书。

本通告自公布之日起施行。

吉林省人民政府
2025年2月19日



全国安全生产资格证书查询

最新证书信息

特种作业人员

姓名	[Redacted]	初次发证日期	2017-08-08
性别	男	应复审日期	2020-08-08
作业类别	电工作业	有效期开始时间	2017-08-08
操作项目	低压电工作业	有效期结束时间	2023-08-08
发证机关	长春市双阳区安全生产监督管理局	实际复审时间	
姓名	[Redacted]	初次发证日期	2017-08-08
性别	男	应复审日期	2023-07-23
作业类别	电工作业	有效期开始时间	2020-07-24
操作项目	低压电工作业	有效期结束时间	2026-07-23
发证机关	长春市应急管理局	实际复审时间	

重大事故隐患判定点

养老机构：

- 违规使用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建有人活动的建筑或者大量使用易燃可燃材料装修装饰。
- 使用未取得许可生产、未经检验或者检验不合格、国家明令淘汰、已经报废的电梯、锅炉、氧气管道等特种设备。
- 使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测等工作。
使用未取得相关证书，不能熟练操作消防控制设备人员担任消防控制室值班人员。
- 允许未经专门培训并取得相应资格的电工、气焊等特种作业人员上岗作业。
- 因施工等特殊情况进行电气焊等明火作业，未按规定办理动火审批手续。
- 疏散通道、安全出口、消防车通道被占用、堵塞、封闭。
- 未设置应急照明、疏散指示标志、安全出口指示标志或者相关指示标志被遮挡。

重大事故隐患判定点

旧货市场：

- 场所内物品摆放占用疏散通道，堵塞安全出口；营业期间安全出口上锁。

再生资源回收企业：

- 场所内物品摆放占用疏散通道，堵塞安全出口；营业期间安全出口上锁。

餐饮领域：

- 使用燃气的餐饮经营主体未按照安全生产法要求安装可燃气体报警装置。

重大事故隐患判定点

工贸企业、化工和危险化学品生产经营单位：

- 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

感谢聆听!

陈磊

13904312980

